
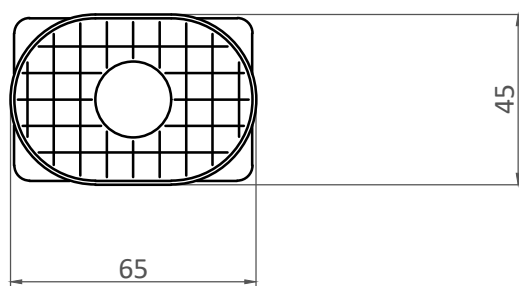


# VODOMERNI - TERMO JAŠEK vgradnja na povozni površini

1. Vrhnji sloj
2. Nosilna betonska plošča
3. Utrjen podložni gramozni tampon
4. Utrjena zemlja
5. Utrjena podlaga (zbitost min. 95 % standardnega Proctorja)
6. Vodomeri termo jašek
7. Povozni LTŽ pokrov

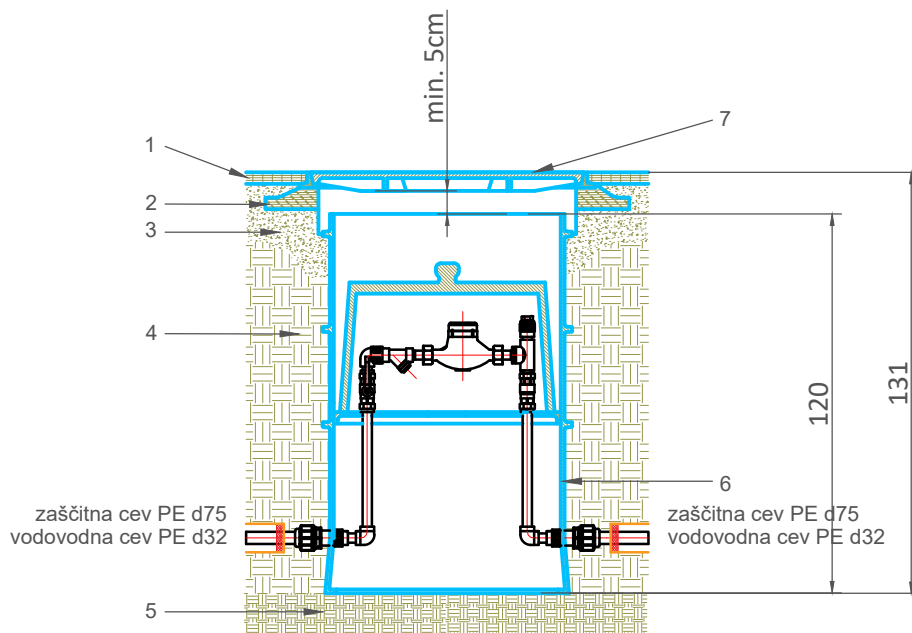

Poimensko opisani produkti so podani zgolj v primer in niso obvezujoči.

Vgradnja je dovoljena elementom, ki imajo isto funkcijo kot omenjeni in imajo dovoljenje za vgradnjo s strani upravljalca vodovodnega omrežja.

**hidroinženiring d.o.o.**

Projektiranje in inženiring hidrotehničnih objektov,  
čistilnih naprav in drugih nizkih gradenj  
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Borut Železnik, univ.dipl.inž.gradb.

ŠT. RISBE:

2.5.7.7